



Figure 9 : Schéma de principe de la tranchée d'infiltration à réaliser par chaque acquéreur d'un lot :

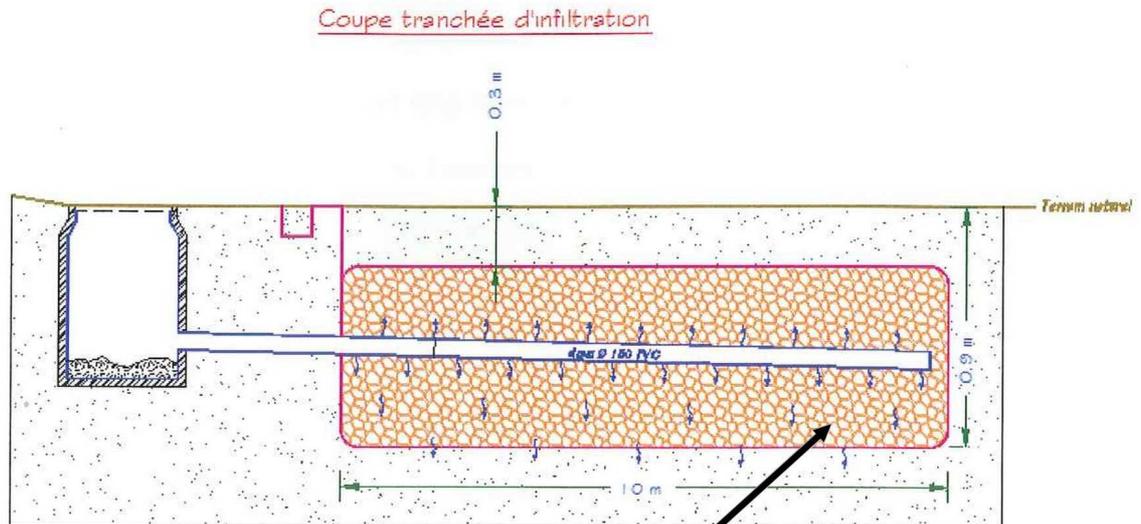

Grave propre de 20/120

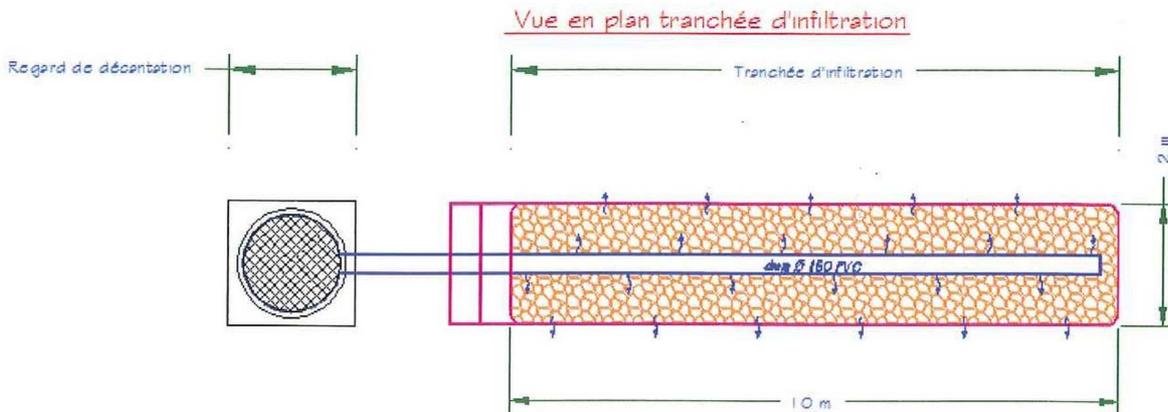

Conformément à la demande des services de la police de l'eau de la DDTE de Saint Etienne, ces travaux devront faire l'objet de photos de contrôle. La société Villeneuve les centralisera et se chargera de les transmettre au service concerné.